


Domekt R 500 H

Maksimalus įrenginio našumas, m ³ /h	617
Šilumos ir garso izoliacijos storis, mm	50
Masė, kg	86
Maitinimas, V	1~230
Maksimalus srovės stiprumas, A	HE 7,3
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas, %	85
Atskaitos srautas, m ³ /s	0,120
Atskaitos slėgio skirtumas, Pa	50
Savitoji jėgimo galia SPI, W/(m ³ /h)	0,32
Oro filtrų matmenys BxHxL, mm	540x260x46
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėgimo galia atskaitos taške, W	73
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėgimo galia esant didžiausiam srautui, W	180
Oro šildytuvo galia, kW / Δt, °C	1/6,4
Valdymo pultas	C6.1 / C6.2
Aptarnavimo erdvė, mm	950



Nuotrauka yra informacinio pobūdžio, detales gali skirtis.

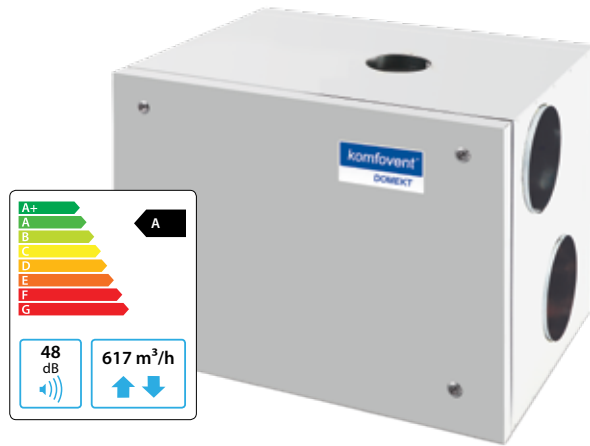

Akustinės charakteristikos

Suminis A sverties garso galios lygis L_{WA}, dB(A) atskaitos srautui

Iš lauko imamas oras	59
Į patalpas tiekiamas oras	68
Iš patalpų šalinamas oras	59
Į lauką išmetamas oras	68
Korpusas	48

Suminis A sverties garso slėgio lygis L_{pA}, dB(A) 10 m² ploto gerai garšą sugeriančioje patalpoje, 3 m atstumu nuo korpuso


Į aplinką	37
-----------	----

Šiluminis naudingumas


Lauke, °C	Žiema					Vasara		
	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Po šilumogrąžio, °C	14,0	15,5	16,3	17,2	18,1	22,5	23,4	24,3

Patalpos temperatūra +22°C, 20% santykinė drėgmė.


Dešininis (R1)

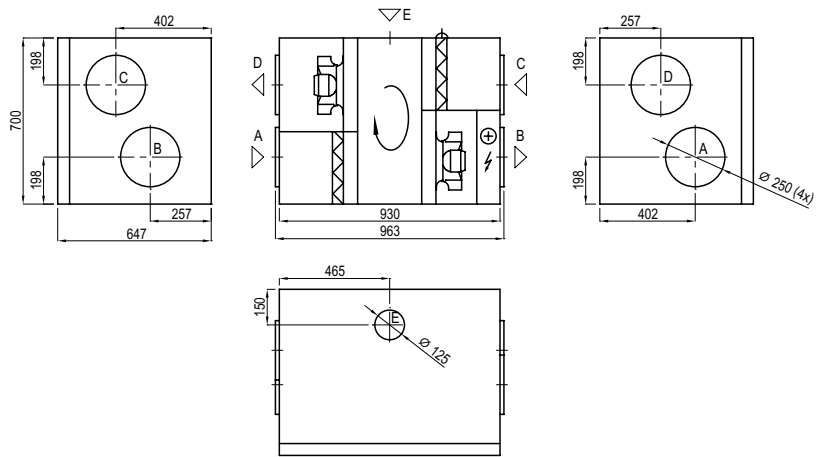

Kairinis (L1)

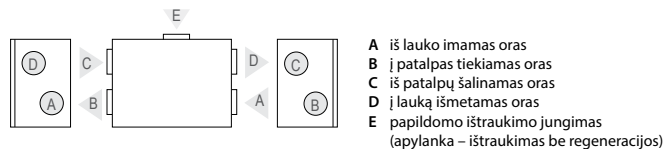

Našumas

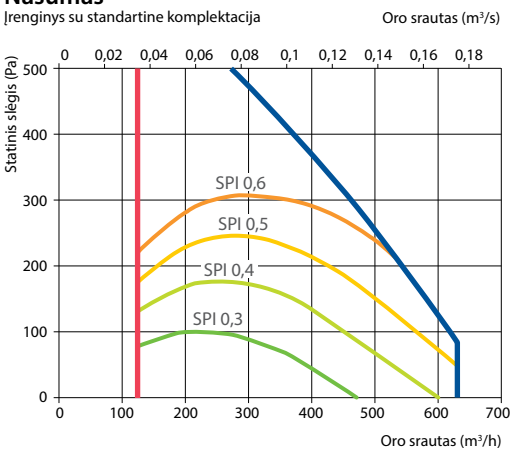

Priedai (118 psl.)

Uždarymo sklendė	AGUJ-M-250+LF230/LM230
Triukšmo slopintuvas	A/D AGS-250-50-600-M
	B/C AGS-250-50-900-M
Vandeninis šildytuvas	DH-250
Aprišimo mazgas	PPU-HW-3R-15-0,63-W1

2-eigis vožtuvas (šildytuvui)	VVP47.10-0,63
Vand. šildytuvas-aušintuvas	DCW-0,5-3 / DHCW-250
2-eigis vožtuvas (aušintuvui)	VVP47.15-2,5
Freoninis aušintuvas	DCF-0,5-3